

Legenda místností – jižní křídlo

číslo místnosti	účel místnosti	plocha m ²	povrch podlahy	ozn.	úprava stěn	úprava stropů
1.01	průjezd – nefetované částe	44,07	stávající cherná dlažba	–	stávající	stávající
1.02	velikostní schodiště	6,47	stávající kamenné	–	štuková omítka	stávající
1.03	výstavní prostor I	70,00	nová cherná dlažba	SP3	štuková omítka	stávající
1.04	výstavní prostor VI	25,38	nová cherná dlažba	SP3	štuková omítka	stávající
1.05	výstavní prostor II	27,50	nová překrná podlaha	SP4	štuková omítka	stávající
1.06	výstavní prostor III	32,00	nová překrná podlaha	SP4	štuková omítka	stávající
1.07	výstavní prostor IV	4,10	nová překrná podlaha	SP4	štuková omítka	stávající
1.08	výstavní prostor V	7,22	nová cherná dlažba	SP3	štuková omítka	stávající
1.09	chodba – trasa profilů	50,00	nová cherná dlažba	SP3	štuková omítka	stávající
1.21	chodba – trasa profilů	12,96	stávající	–	štuková omítka	stávající
1.22	hala	31,68	nová cherná dlažba	SP3	štuková omítka	stávající
1.23	sklad – nefetované	12,99	stávající dlažba	–	štuková omítka	stávající
1.24	kuchyně	27,80	stávající dlažba	–	štuková omítka	stávající
1.25	koupeleň – nefetované	31,83	stávající dlažba	–	štuková omítka	stávající
1.26	schodiště – nefetované	8,80	stávající ocelové	–	štuková omítka	stávající
1.29	informační centrum – nefetované	50,05	stávající	–	štuková omítka	stávající
1.34	šatna	15,85	stávající	–	štuková omítka	stávající

Legenda materiálů

- stávající zdvo
- nové prvky
- rekonstruované prvky


Skladba podlahy SP3

- Nákladní vrstva – cherná dlažba tl. 30 mm
- Spojovací vrstva – maltové kote tl. 10 mm (dle normativní podkladu)
- Adhezní vrstva – kontaktní přechodový mostek s křemelovým pískem
- Rozbíjecí vrstva – betonová mazařina tl. 60 mm
- Nosná vrstva – stávající stropní konstrukce

Skladba podlahy SP4

- Nákladní vrstva – dřevěné (smrkové) prkna tl. 25 mm
- Rozbíjecí vrstva – 2x OSB deska P10, šroubováno křížem přes sebe, tl. 2 x 15 mm
- Krajinová izolace – desky z čedičových vláken tl. 40 mm
- Základ – dřevěné (smrkové) trámy – para + drážka tl. 40 mm
- Nosná vrstva – stávající dřevěné trámy

Pohled na konstrukci pro skladování dřeva

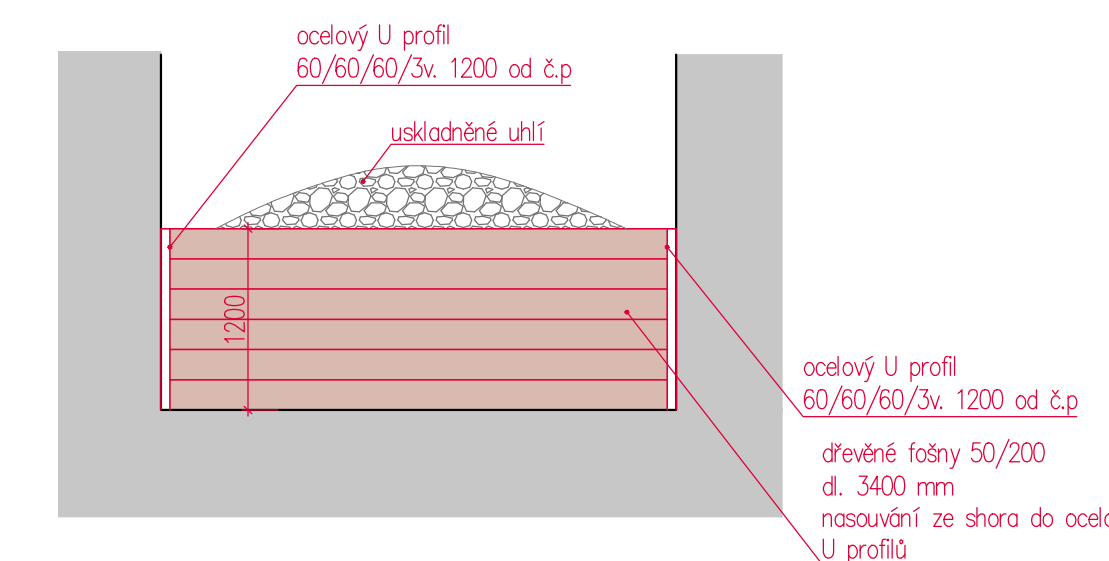

Poznámka

- všechny rozměry budou předem ověřeny na místě
- před výrobou nových prvků budou rozměry příslušných konstrukcí včetně výšek ověřeny na místě
- kótování v mm

Generální dodavatel	ARCHA PAMÁTKY spol. s r.o.		
Subdodavatel	ARCHA 66 a.s.		
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Petr Řehačka		
autor	Ing. arch. Petr Řehačka		
vypracoval	Ing. Andrea Kiszová		
investor	Město Zruč nad Sázavou, zámeček 1, Zruč nad Sázavou 285 22	část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení
místo stavby	Zruč nad Sázavou, okres Kladno	název stavby	Zámek Zruč nad Sázavou Zručský zámek ožívá - IV. etapa
formát	976x840	datum	12/2019
stavební objekt	SO 01 Zámek – jižní křídlo	stupeň PD	DPS
obsah	Půdorys 1NP	mřítko	č. výkresu
		1:100	D.1.1.03